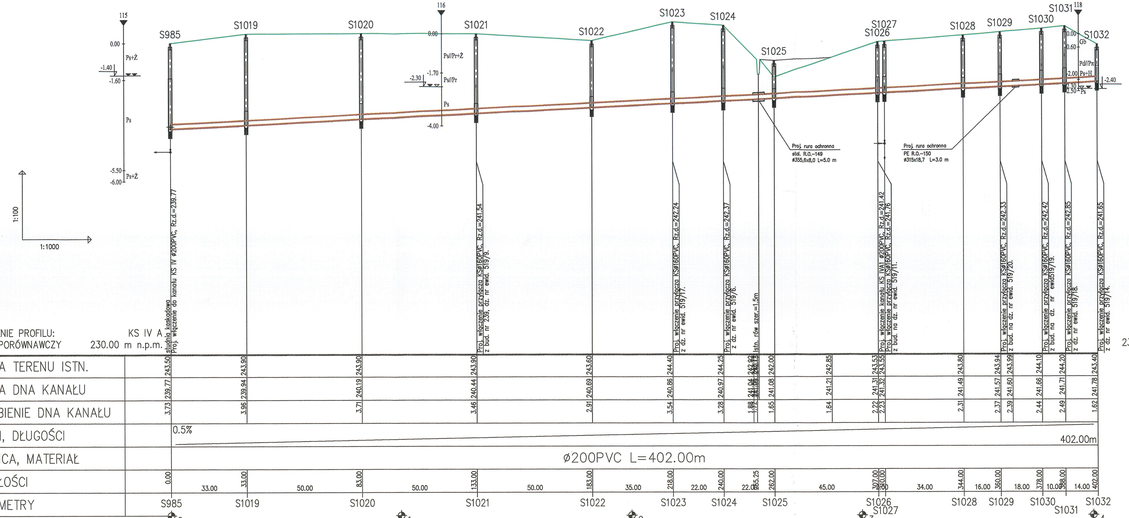

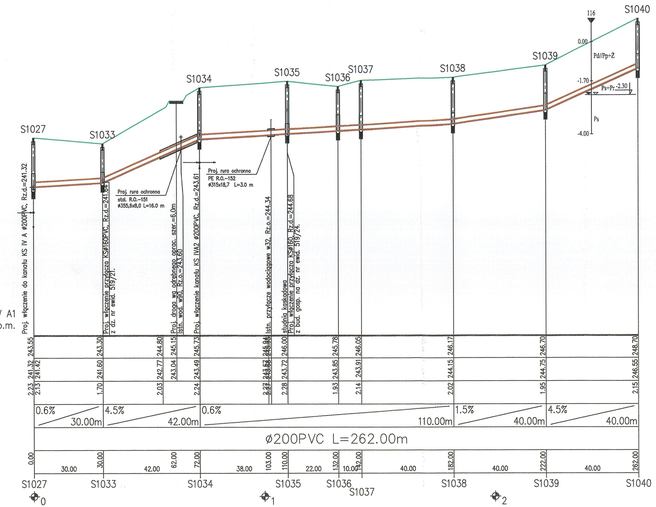

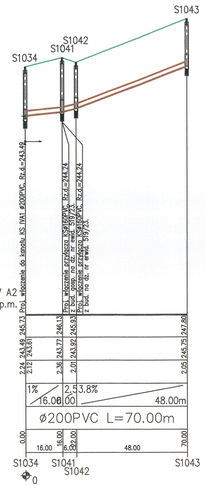

OZNACZENIE PROFILU: KS IV A
POZIOM PORÓWNAWCZY 230.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% 402.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200PVC L=402.00m
ODLEGŁOŚCI	0.00 33.00 33.00 50.00 83.00 50.00 133.00 50.00 183.00 35.00 218.00 22.00 240.00 22.25 262.25 45.00 307.25 30.00 337.25 34.00 371.25 16.00 387.25 18.00 405.25 10.00 415.25 14.00 429.25
HEKTOMETRY	S985 S1019 S1020 S1021 S1022 S1023 S1024 S1025 S1026 S1027 S1028 S1029 S1030 S1031 S1032

KS IV A1
230.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.6% 30.00m 4.5% 42.00m 0.6% 110.00m 1.5% 40.00m 4.5% 40.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200PVC L=262.00m
ODLEGŁOŚCI	0.00 30.00 30.00 42.00 72.00 38.00 110.00 22.00 132.00 10.00 142.00 40.00 182.00 40.00 222.00 40.00 262.00
HEKTOMETRY	S1027 S1033 S1034 S1035 S1036 S1037 S1038 S1039 S1040

KS IV A2
230.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	1% 16.00 2.53% 48.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200PVC L=70.00m
ODLEGŁOŚCI	0.00 16.00 16.00 48.00 70.00
HEKTOMETRY	S1034 S1041 S1042 S1043

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

GEO-PROJECT
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH
Spółka z o.o.
25-655 KIELCE , ul. 1-go Maja 191 , tel. (041) 346-21-85 , fax. (041) 344-23-02

Nazwa zlecenia budowlanego, adres: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM DLA MSC. SUKÓW, GM. BAŁTRZYCE - ETAP II			Symbol: 5.3/GPC/06-02/01
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			Rysunek: Nr 41
Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE - KANAŁY: KS IV A, KS IV A1, KS IV A2		Numer uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jerzy Rajca	KL - 376/93	
Opracował:	mgr. inż. Sylwia Sadkowska mgr. inż. Monika Brożek mgr inż. Marcin Pieron		Skala: 1 : 100 / 1 : 1000
Sprawdził:	mgr inż. Izabela Stachurska	KL - 129/02	Data: 12.2008 r.