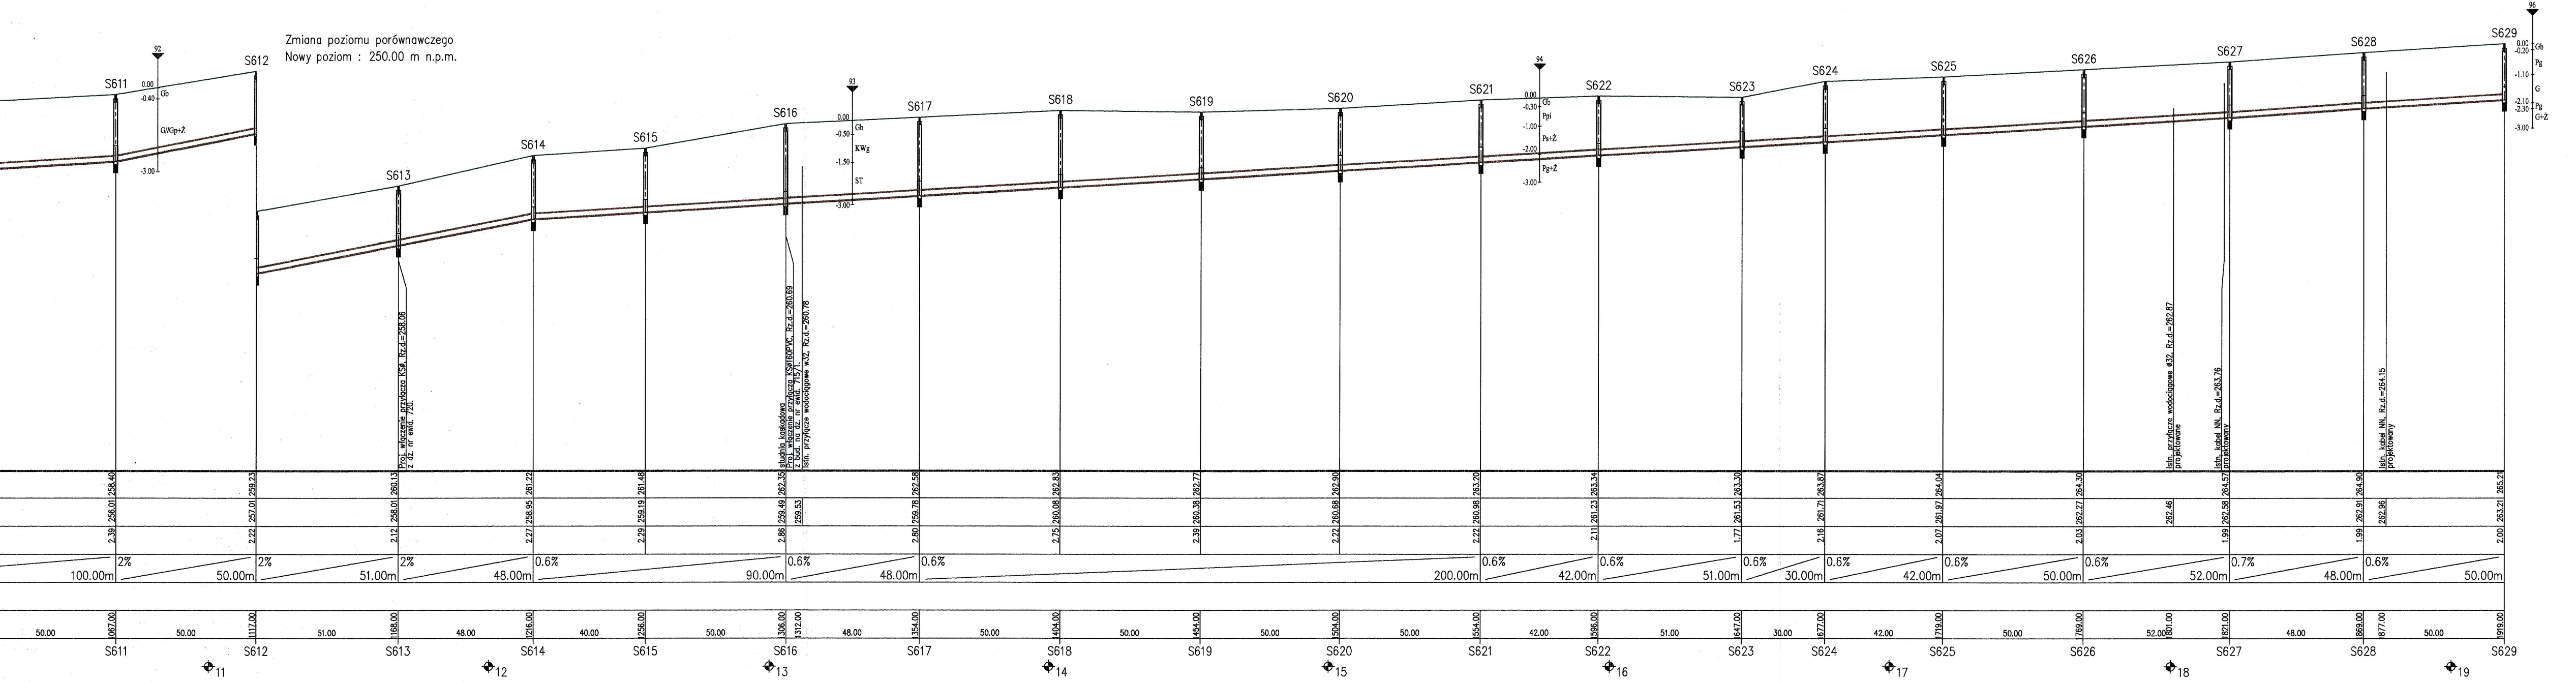
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 250.00 m n.p.m.
92
0.00
Gb
-0.40
G//Gp+Ż
-3.00
93
0.00
Gb
-0.50
KWg
-1.50
ST
-3.00
94
0.00
Gb
-0.30
Ppi
-1.00
Ps+Ż
-2.00
Pg+Ż
-3.00
96
0.00
Gb
-0.20
Pg
-1.10
G
-2.10
Pg
-2.30
G+Ż
-3.00
Proj. włączenie przyłącza KSø, Rz.d.=258.06
z dz. nr ewid. 720.
studnia kaskadowa
Proj. włączenie przyłącza KSø160PVC, Rz.d.=260.69
z bud. na dz. nr ewid. 715/1.
Istn. przyłącze wodociągowe w32, Rz.d.=260.78
Istn. przyłącze wodociągowe ø32, Rz.d.=262.87
projektowane
Istn. kabel NN, Rz.d.=263.76
projektowany
Istn. kabel NN, Rz.d.=264.15
projektowany
S611
258.40
256.01
2.39
1067.00
S612
259.23
257.01
2.22
1117.00
S613
260.13
258.01
2.12
1168.00
S614
261.22
258.95
2.27
1216.00
S615
261.48
259.19
2.29
1256.00
S616
262.35
259.49
2.86
1306.00
259.53
1312.00
S617
262.58
259.78
2.80
1354.00
S618
262.83
260.08
2.75
1404.00
S619
262.77
260.38
2.39
1454.00
S620
262.90
260.68
2.22
1504.00
S621
263.20
260.98
2.22
1554.00
S622
263.34
261.23
2.11
1596.00
S623
263.30
261.53
1.77
1647.00
S624
263.87
261.71
2.16
1677.00
S625
264.04
261.97
2.07
1719.00
S626
264.30
262.27
2.03
1769.00
262.46
1801.00
S627
264.57
262.58
1.99
1821.00
S628
264.90
262.91
1.99
1869.00
262.96
1877.00
S629
265.21
263.21
2.00
1919.00
100.00m
2% 50.00m
2% 51.00m
2% 48.00m
0.6% 90.00m
0.6% 48.00m
0.6% 200.00m
0.6% 42.00m
0.6% 51.00m
0.6% 30.00m
0.6% 42.00m
0.6% 50.00m
0.6% 52.00m
0.7% 48.00m
0.6% 50.00m
50.00
50.00
51.00
48.00
40.00
50.00
48.00
50.00
50.00
50.00
50.00
42.00
51.00
30.00
42.00
50.00
52.00
48.00
50.00
11
12
13
14
15
16
17
18
19

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

GEO-PROJECT

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH
Spółka z o.o.
25-655 KIELCE , ul. 1-go Maja 191 , tel. (041) 346-21-85 , fax. (041) 344-23-02

Nazwa obiektu budowlanego, adres: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI, POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM DLA MSC. SUKÓW, GM. DALESZYCE - ETAP II**				Symbol: 5-3/GPC/ 06-02/01
Opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY				Rysunek: **Nr 27**
Nazwa rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY - KANAŁ KS II L**		Numer uprawnień budowlanych	Podpis	
Projektowali:	mgr inż. Jerzy Rajca	KL - 376/93		Skala: 1 : $\frac{100}{1000}$
Opracowali:	mgr. inż. Sylwia Sadkowska mgr. inż. Monika Brożek mgr inż. Marcin Pieron		M. Pieron	Data: 12.2008 r.
Sprawdziła:	mgr inż. Izabela Stachurska	KL - 129/02		

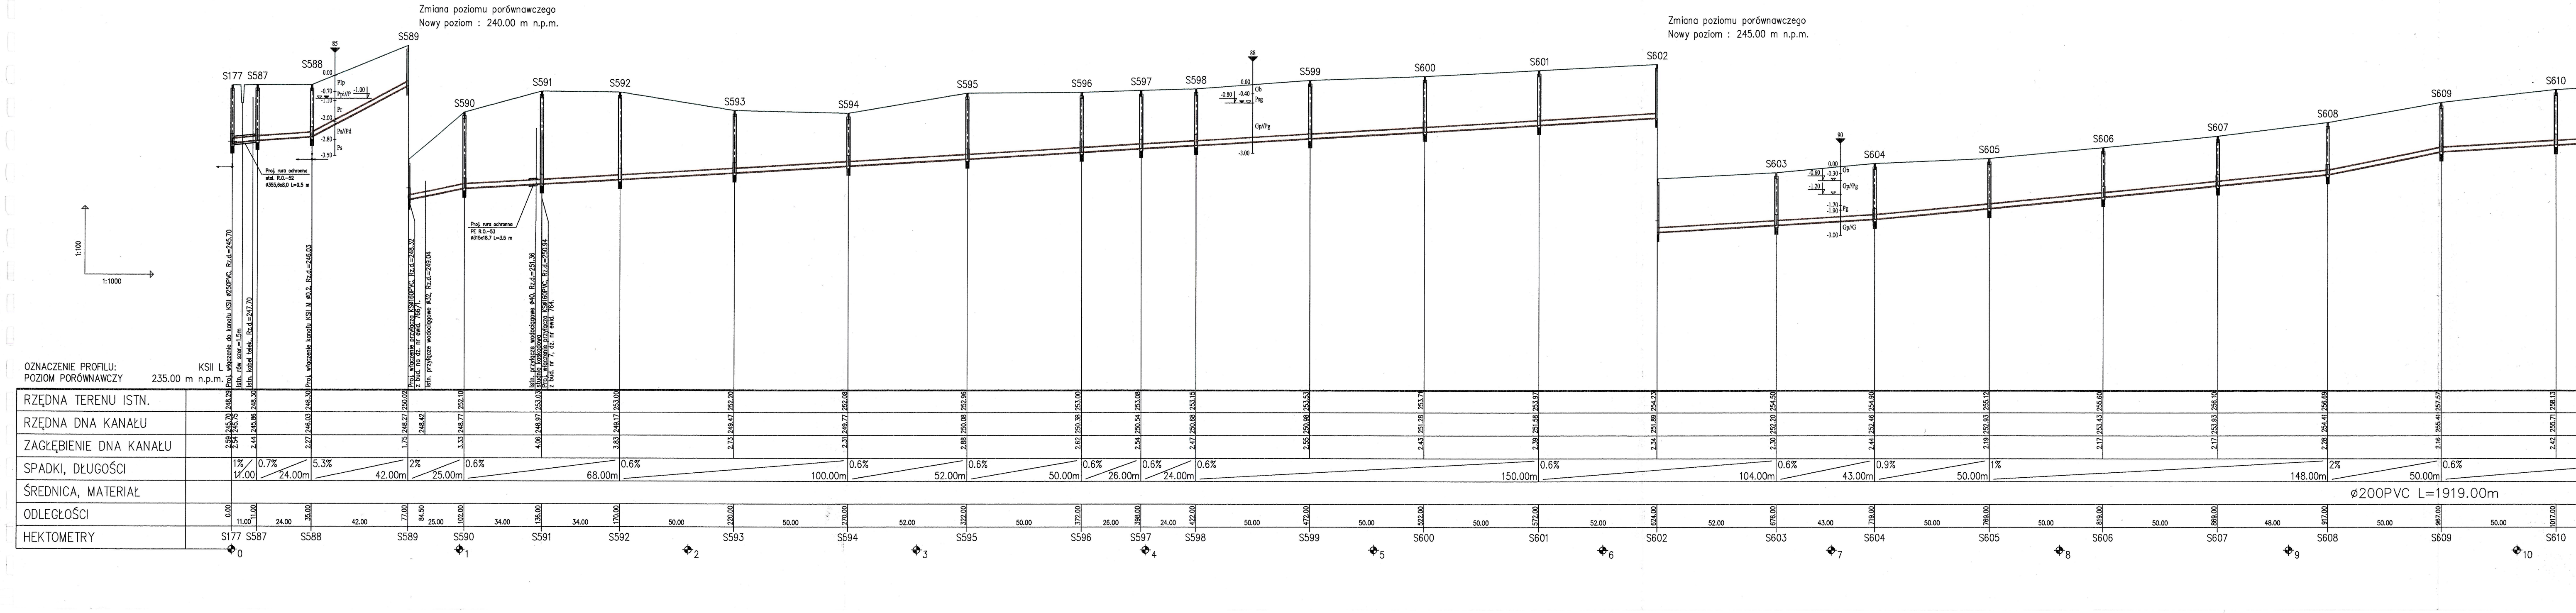
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 240.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 245.00 m n.p.m.
1:100
1:1000
OZNACZENIE PROFILU:
KSII L
POZIOM PORÓWNAWCZY
235.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
ø200PVC L=1919.00m
Proj. włączenie do kanału KSII ø250PVC, Rz.d.=245.70
Istn. rów szer.=1.5m
Istn. kabel telek., Rz.d.=247.70
Proj. włączenie kanału KSII M ø0.2, Rz.d.=246.03
Proj. rura ochronna
stal. R.O.-52
ø355,6x8,0 L=9.5 m
Proj. włączenie przyłącza KSø160PVC, Rz.d.=248.32
z bud. na dz. nr ewid. 766/1.
Istn. przyłącze wodociągowe ø32, Rz.d.=249.04
Proj. rura ochronna
PE R.O.-53
ø315x18,7 L=3.5 m
Istn. przyłącze wodociągowe ø40, Rz.d.=251.36
studnia kaskadowa
Proj. włączenie przyłącza KSø160PVC, Rz.d.=250.94
z bud. nr 7, dz. nr ewid. 764.
S177
S587
S588
S589
S590
S591
S592
S593
S594
S595
S596
S597
S598
S599
S600
S601
S602
S603
S604
S605
S606
S607
S608
S609
S610
1%
11.00
0.7%
24.00m
5.3%
42.00m
2%
25.00m
0.6%
68.00m
0.6%
100.00m
0.6%
52.00m
0.6%
50.00m
0.6%
26.00m
0.6%
24.00m
0.6%
150.00m
0.6%
104.00m
0.6%
43.00m
0.9%
50.00m
1%
148.00m
2%
50.00m
0.6%
0.00
11.00
35.00
77.00
84.50
102.00
136.00
170.00
220.00
270.00
322.00
372.00
398.00
422.00
472.00
522.00
572.00
624.00
676.00
719.00
769.00
819.00
869.00
917.00
967.00
1017.00
24.00
42.00
25.00
34.00
34.00
50.00
50.00
52.00
50.00
26.00
24.00
50.00
50.00
50.00
52.00
52.00
43.00
50.00
50.00
50.00
48.00
50.00
50.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
248.29
245.70
2.59
248.30
245.86
2.44
248.30
246.03
2.27
250.02
248.27
1.75
248.42
252.10
248.77
3.33
253.03
248.97
4.06