LEGENDA:

- słupy istniejące bez zmian
- istniejąca skrzynka sterowniczo pomiarowa
- istn. oprawy
- proj. oprawy LED
- istn. przewód AsXSn 2x25mm²
- proj. kabel YAKXs 4x35mm²- ETAP I
- proj. słup stalowy
- proj. kabel YAKXs 4x35mm²- oddzielne opracowanie-ETAP II

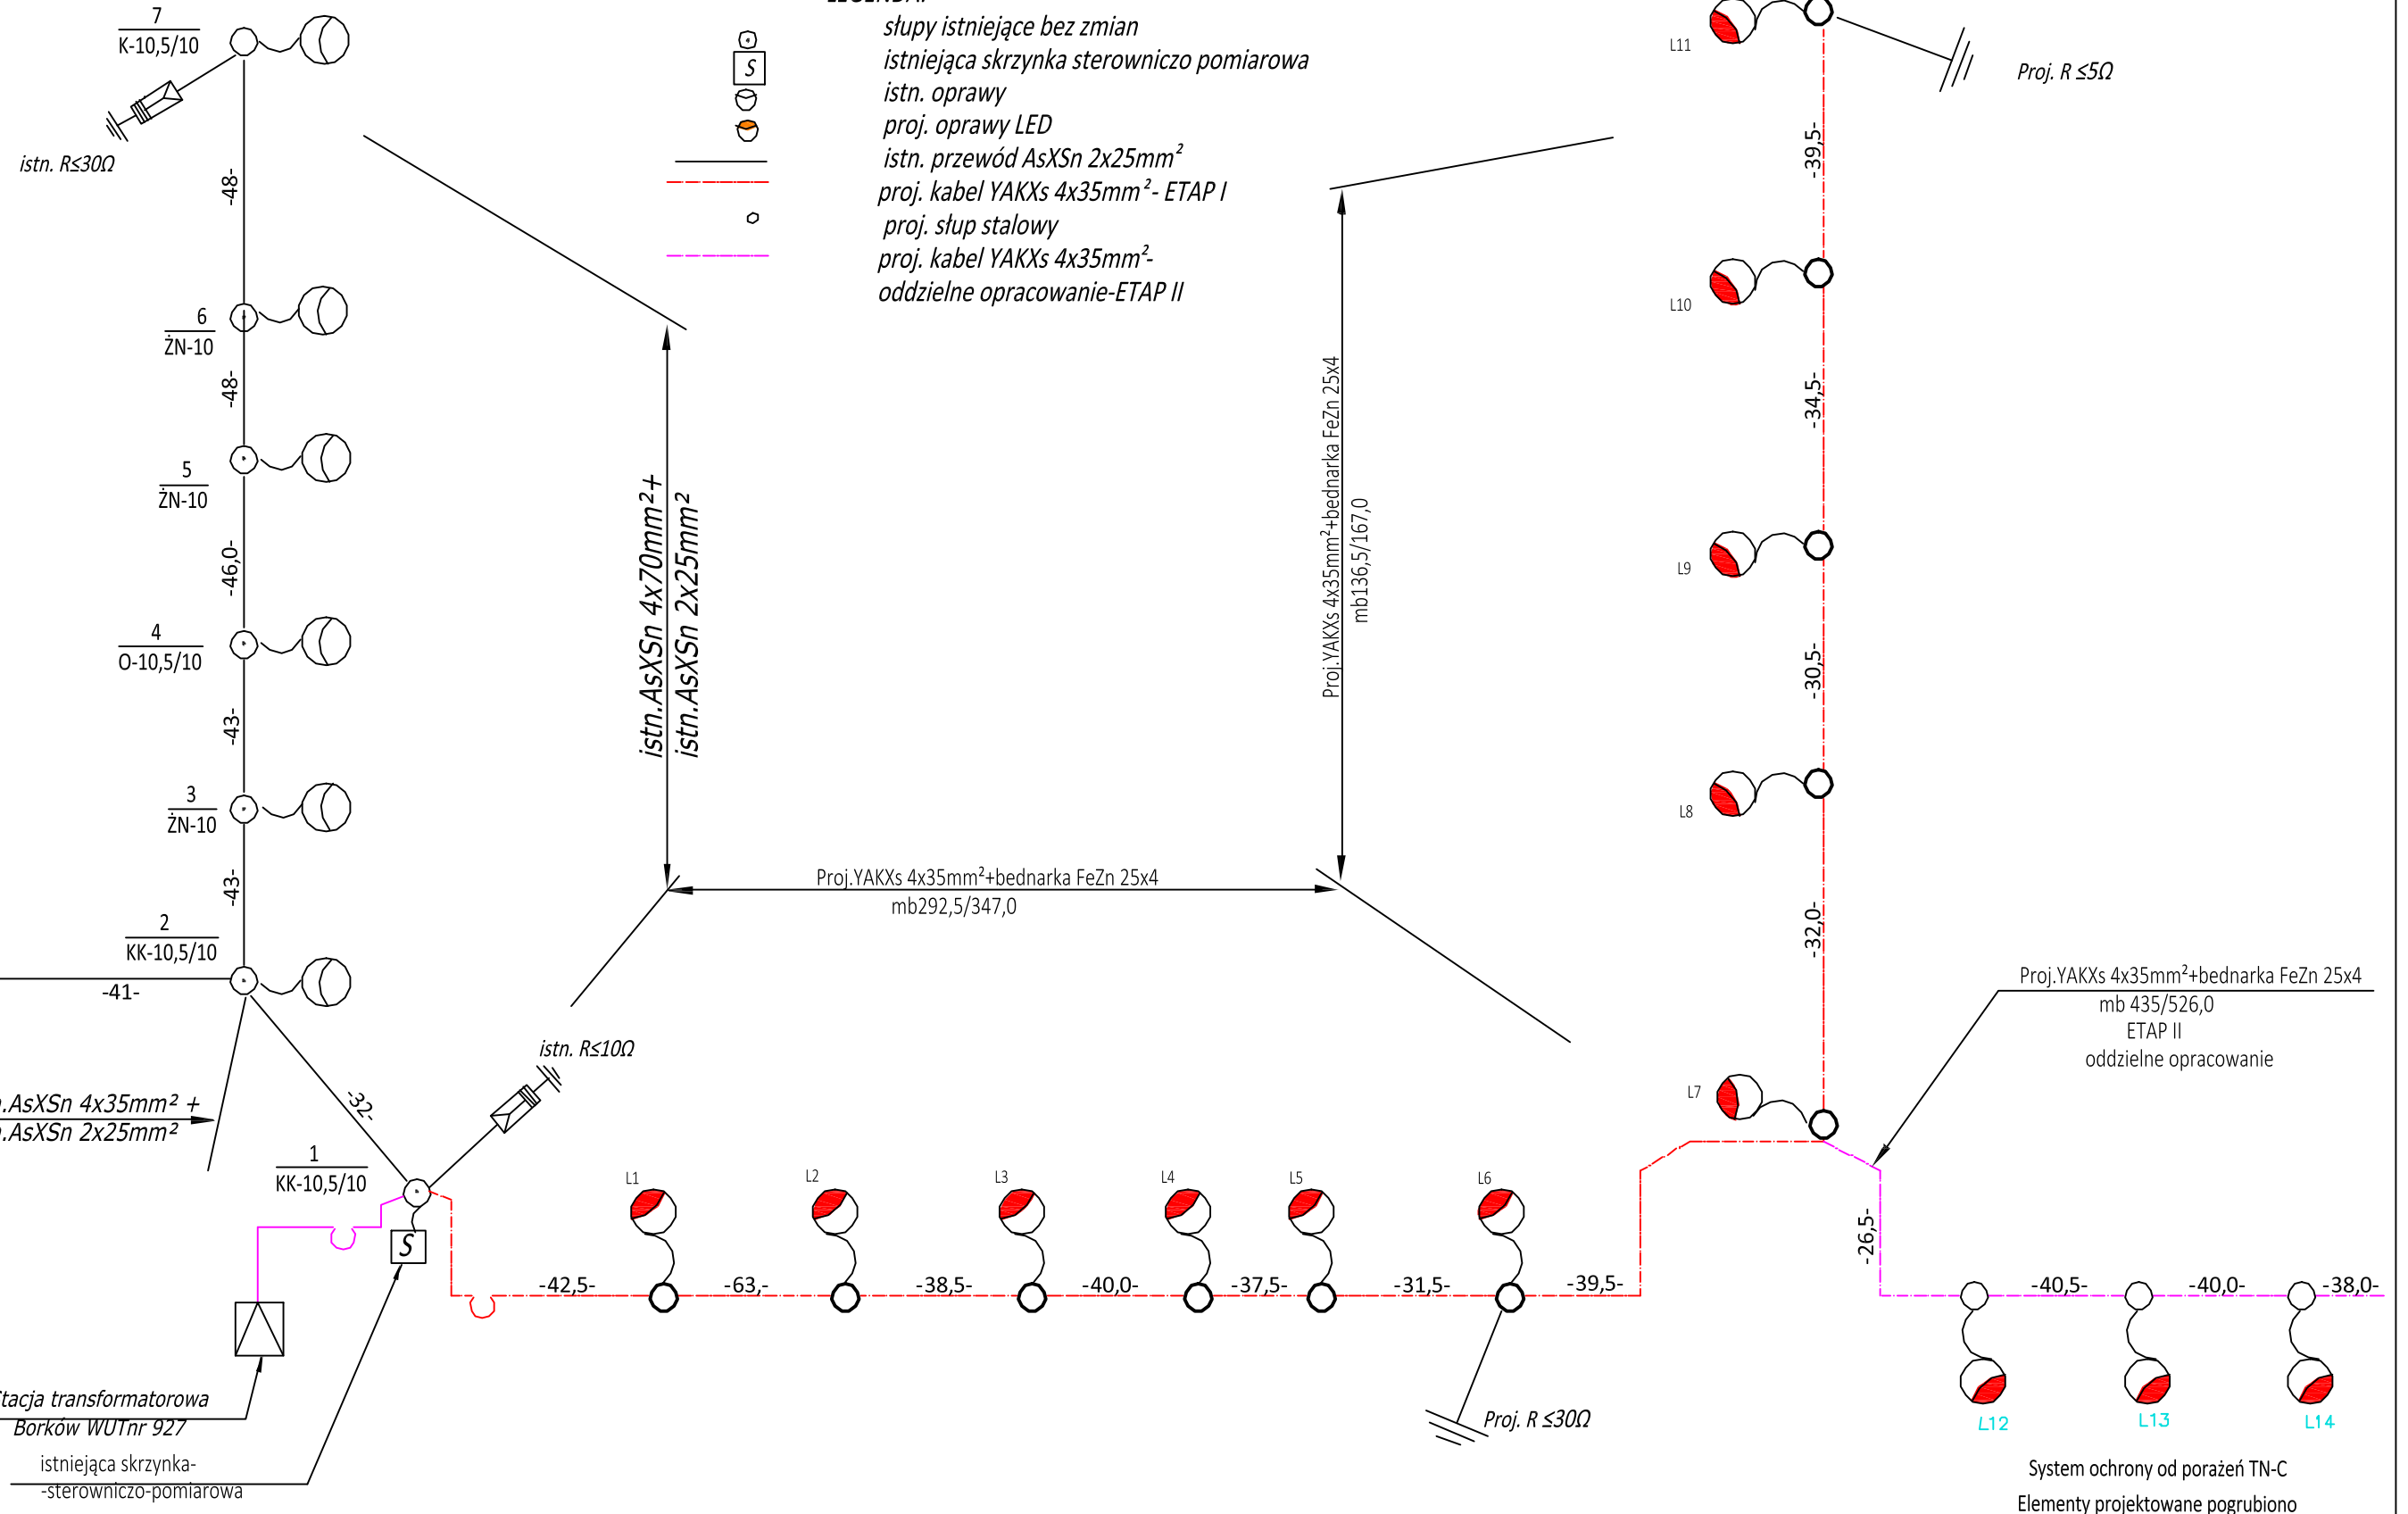

System ochrony od porażeń TN-C

Elementy projektowane pogrubiono

Opracował: A. Grzegorczyk		Projektował: inż. J.Grudniewski	
Kreślił:	Schemat rozwnięty oświetlenia-ze stacji NR 927-Borków WUT - ETAP I-		ENNVELL
Skala:			Rys. nr 2