ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY

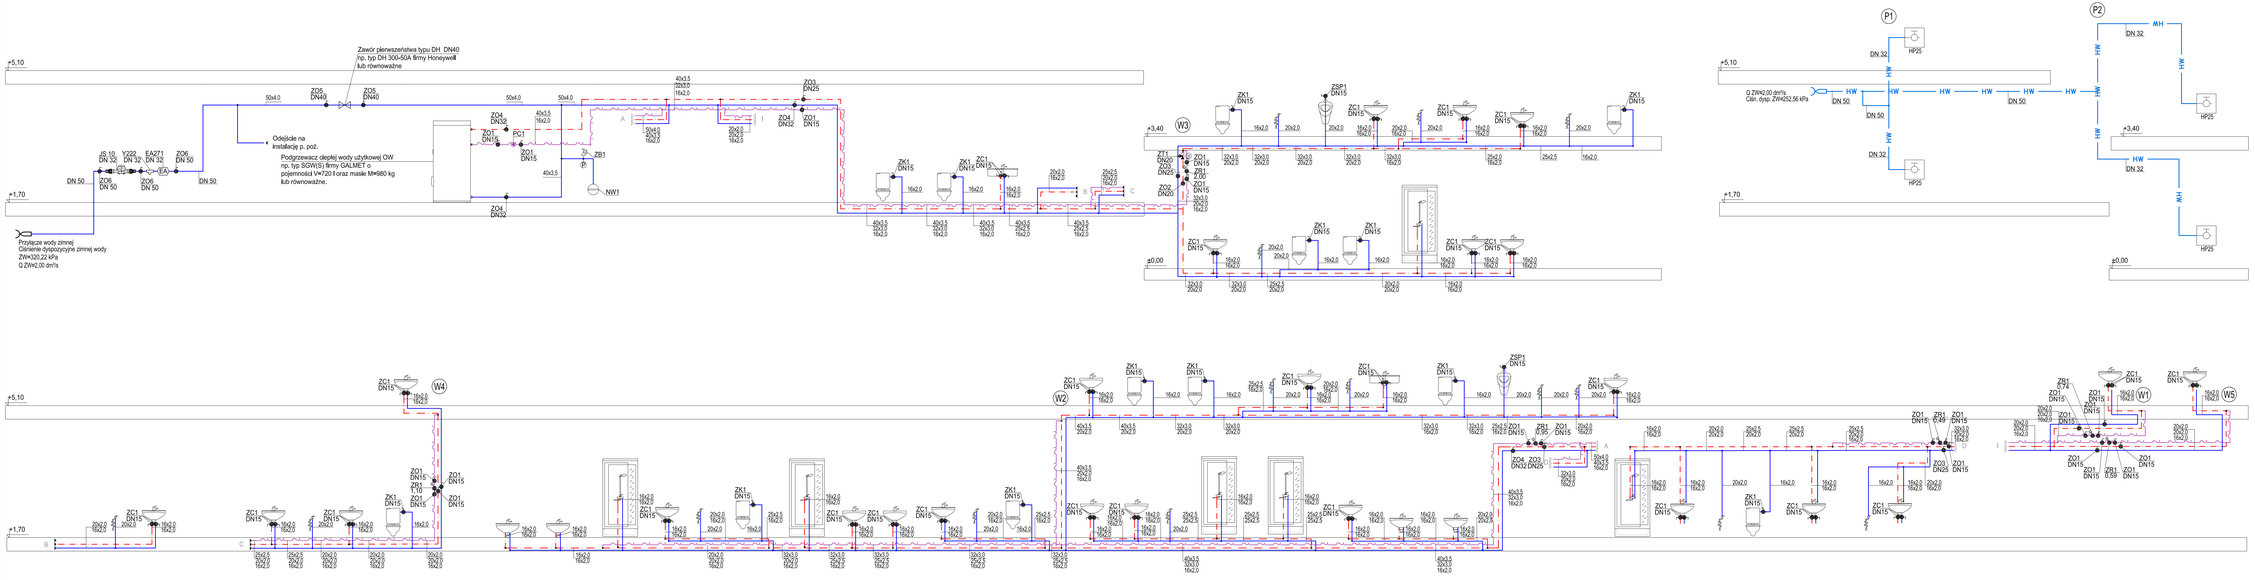

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenie p.poż. należy zabezpieczyć masą ognioochronną o odpomości przegrody.
4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia grzewane należy zaizolować antyroszeniowo izolacją:
- dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
- dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm
6. Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. 25mm.
7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z płyt-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie
w celu zachowania czytelności opracowania.
8. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
9. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
10. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
11. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

LEGENDA:

- (W1) Pion wodociągowy
- (P1) Pion wody zimnej p.poż.
- Przewód wody cyrkulacyjnej
- Przewód wody ciepłej
- Przewód wody zimnej
- Przewód wody zimnej p.poż.
- Um Umywalka
- Pu Płuczka ustępowa
- Zl Zlewozmywak
- N Natrysk
- Pl Pisuar
- Wp Wpust podłogowy
- Ng Nogomyj
- Zł Złączka do węża
- F Filtr
- EA Zawór antyskażeniowy
- W Wodomierz jednostrzykowy/dekowy
- Zawór odcinający
- Termostatyczny zawór cyrkulacyjny
- Pompa cyrkulacyjna
- Zawór zwrotny klapowy
- (W) Zawór trójdrogowy mieszający

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jarosz-Ziech
ul. Sadowa 7b/5

Temat: Rozbudowa szkoły o segment sportowo-dydaktyczny
Nieszawa 271 Dz.ewid. 0010

Nr rysunku: S7

Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE – INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. I P.POŻ.	Skala: 1:50
Branża:	Projekt WYKONAWCZY Branża: SANITARNA	KWIECIEŃ 2017 Projekt: 2017
Projektował:	mgr inż. Wacław Grzegorek	SWK/2068/PW/2017 04.2017
Sprawdził:	mgr inż. Wacław Grzegorek	04.2017
Nadzorował:	inż. Mateusz Ziech	04.2017
Sprawdził:	mgr inż. Michał Jońca	SWK/2068/PW/2017 04.2017

Uwaga: Niniejsza dokumentacja jest dobrą jej część nie może być powielana ani rozpowszechniona za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Prosimy. Projektował Danuta Jarosz-Ziech.