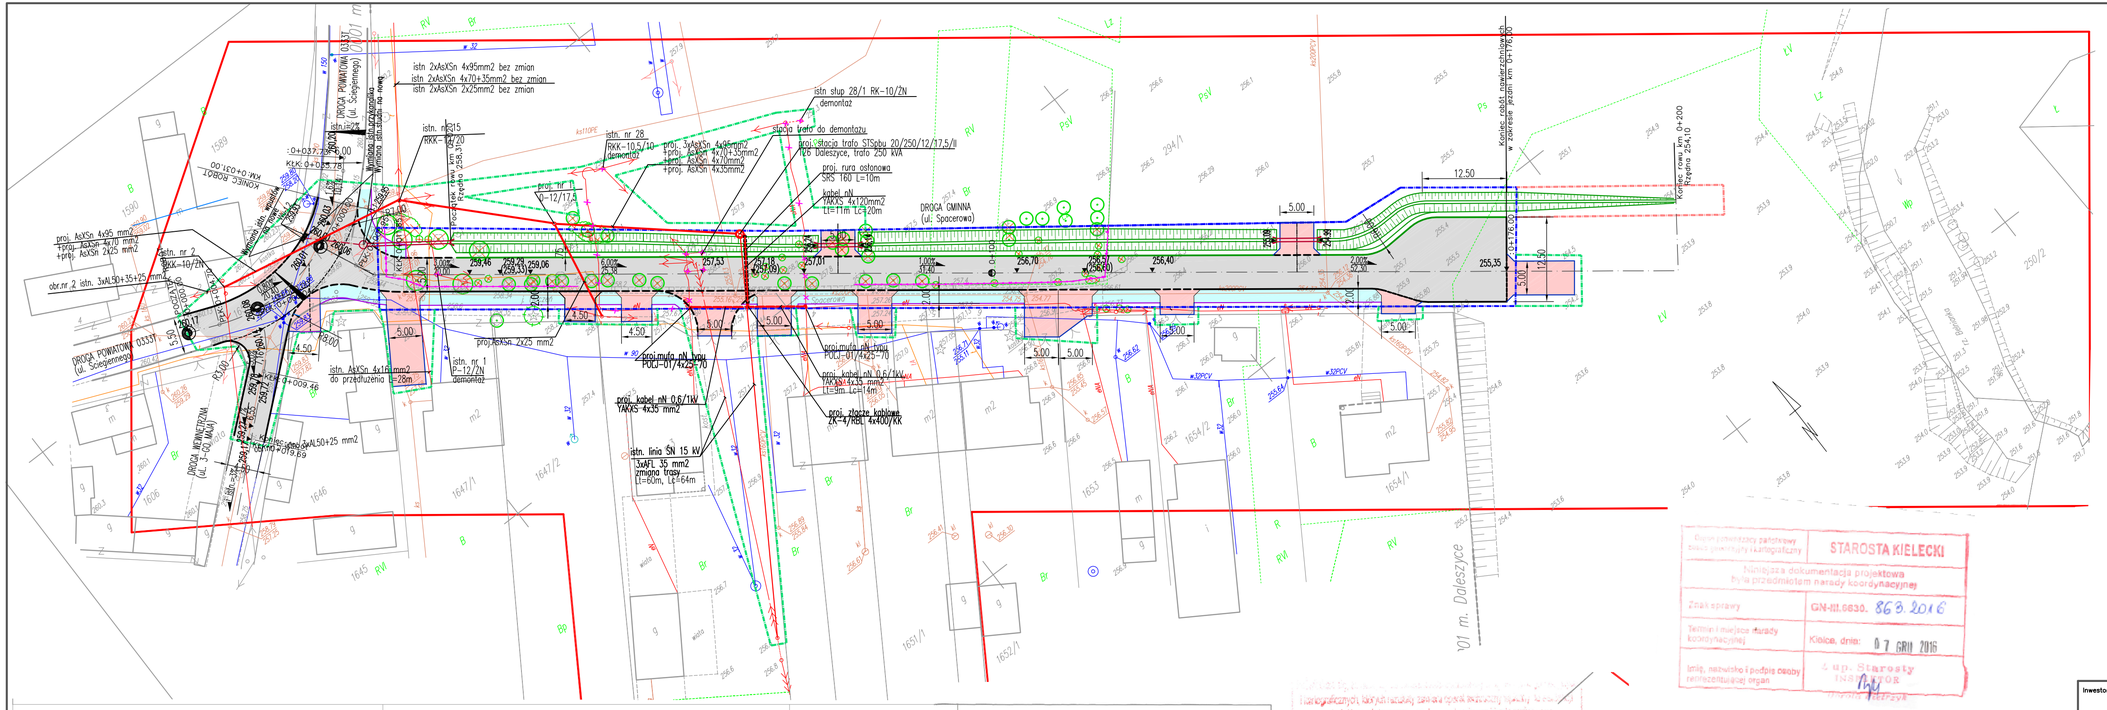
istn 2xAsXSn 4x95mm2 bez zmian
istn 2xAsXSn 4x70+35mm2 bez zmian
istn 2xAsXSn 2x25mm2 bez zmian
istn. nr 215 RKK-10/2N
istn. nr 28 RKK-10,5/10 demontaż
istn. nr 2 RKK-10/2N
istn. nr 1 P-12/7N demontaż
istn stup 28/1 RK-10/2N demontaż
stacja trafo do demontażu
proj. stacja trafo STSpbu 20/250/12/17,5/II 126 Daleszyce, trafo 250 kVA
proj. rura osłonowa SRS 160 L=10m
kabel nN YAKXS 4x120mm2 L=11m Lc=20m
proj. nr 1 SO-12/17,5
proj. AsXSn 4x95mm2 +proj. AsXSn 4x70+35mm2 +proj. AsXSn 4x70mm2 +proj. AsXSn 4x35mm2
proj. AsXSn 4x95 mm2 +proj. AsXSn 4x70 mm2 +proj. AsXSn 2x25 mm2
obr.nr 2 istn. 3xAL50+35+25 mm2
istn. AsXSn 4x16mm2 do przedłużenia ~28m
proj. AsXSn 2x25 mm2
proj. mufa nN typu POLJ-01/4x25-70
proj. kabel nN 0,6/1kV YAKXS 4x35 mm2
proj. kabel nN 0,6/1kV YAKXS 4x35 mm2 L=9m Lc=14m
proj. złącze kablowe ZK-4/RBL 4x400/KK
istn. linia SN 15 kV 3xAFL 35 mm2 zmiana trasy L=60m, Lc=64m
istn. 3xAL50+25 mm2
DROGA POWIATOWA 0337 (ul. Ścieżeńnego)
DROGA GMINNA (ul. Spacerowa)
DROGA MUNICIPALNA (ul. Daleszycka)
Kanalizacja deszczowa Ø200 Rzędna 254,10
Kanalizacja deszczowa Ø200 Rzędna 254,10
Kanalizacja deszczowa Ø200 Rzędna 254,10