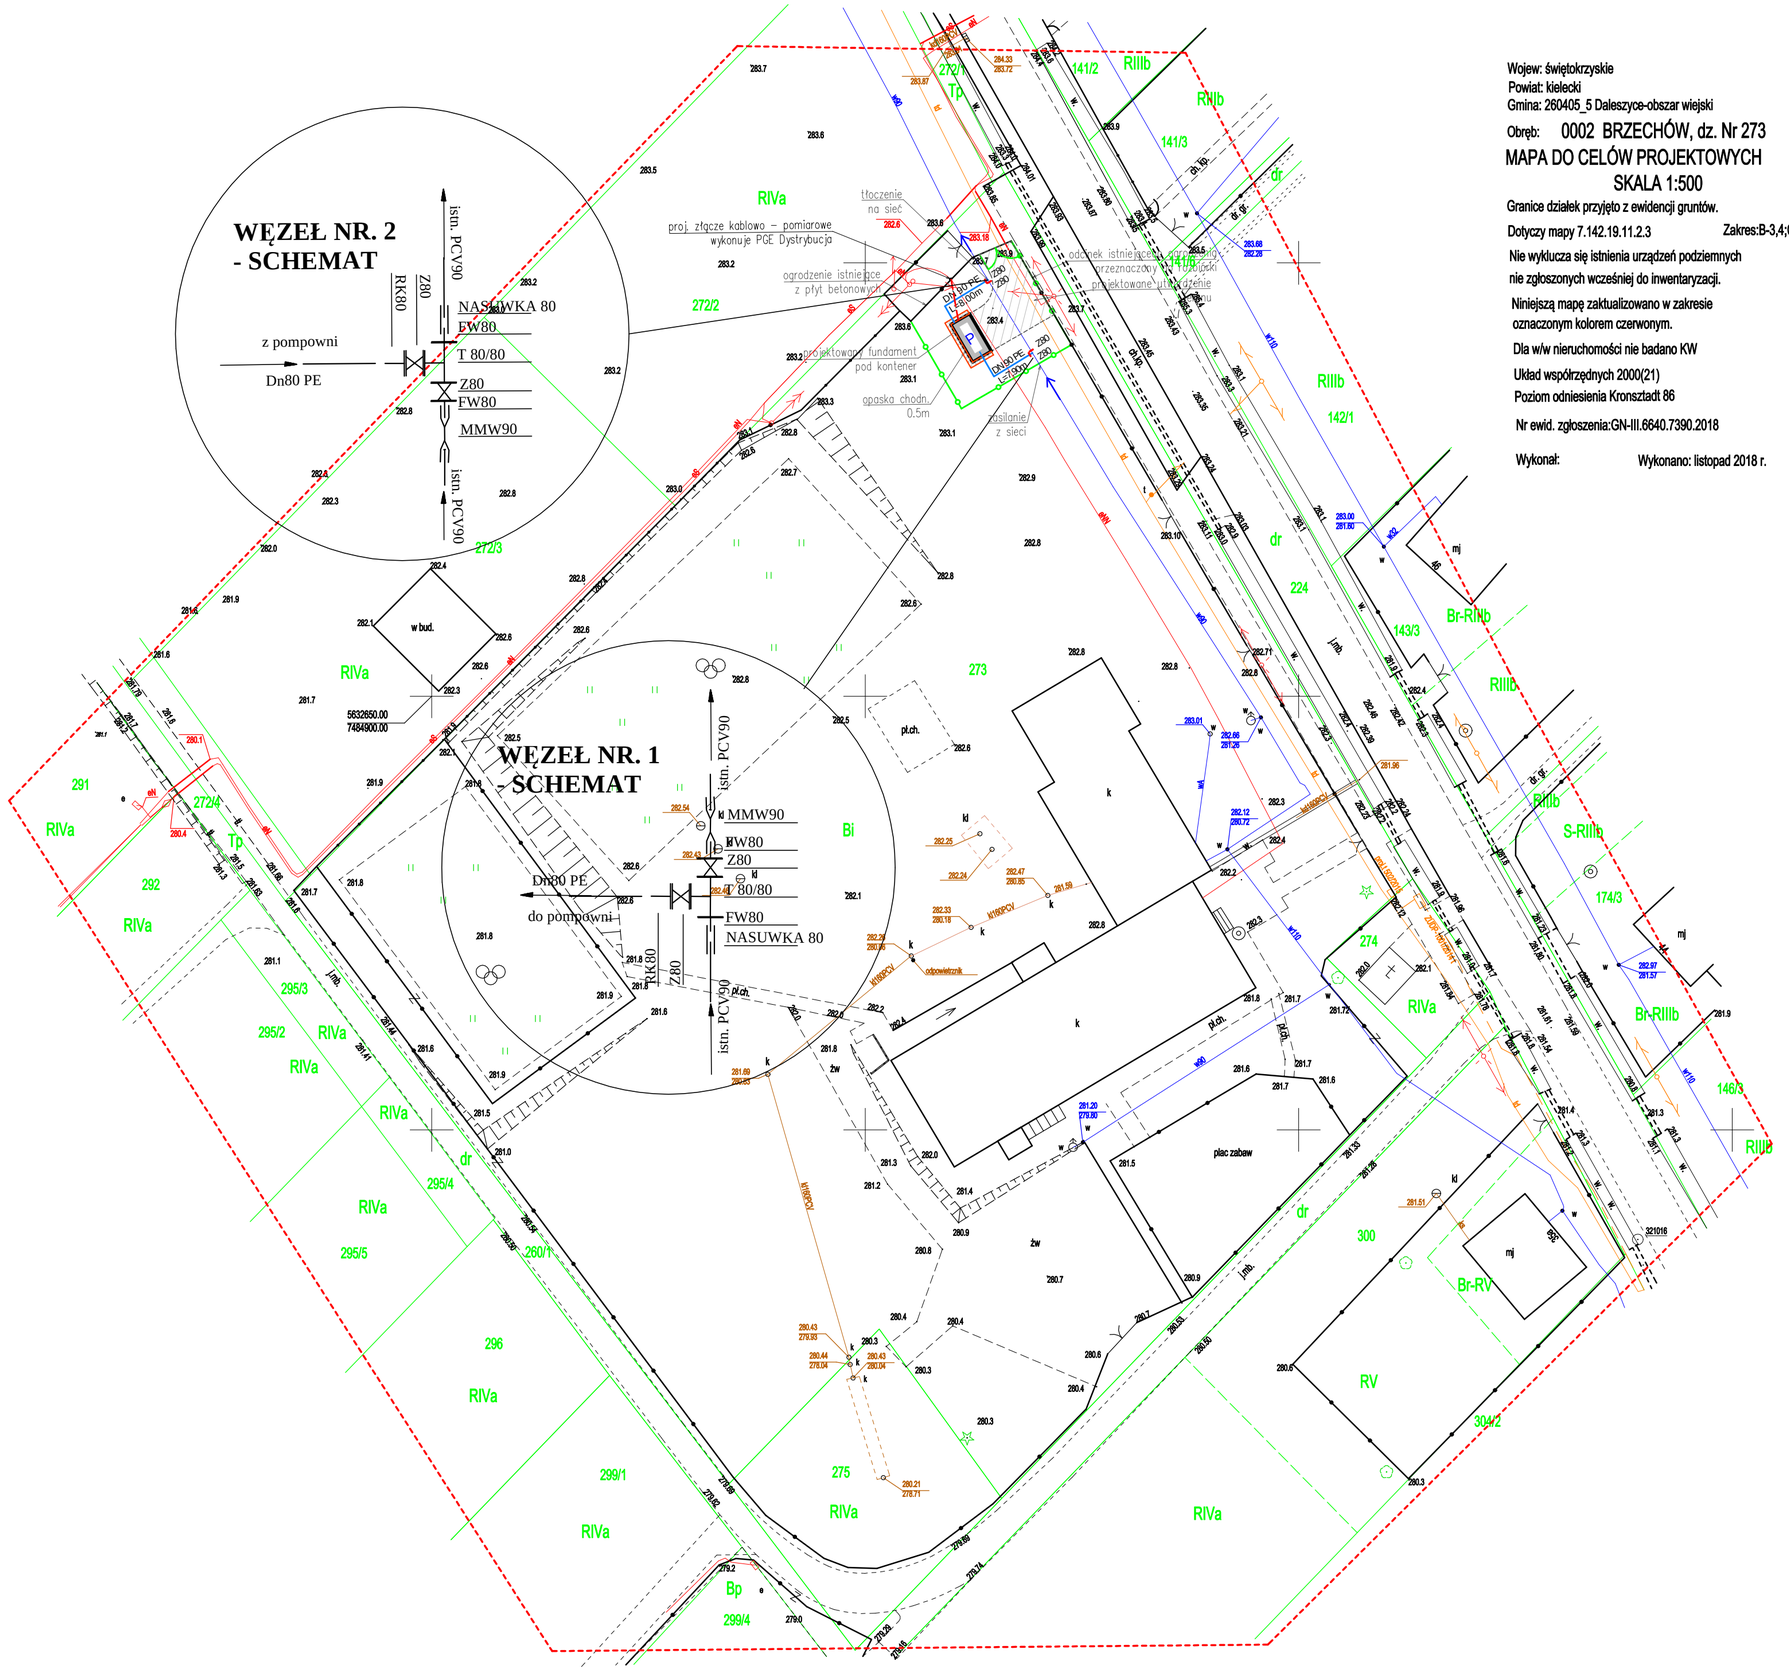
WĘZEŁ NR. 2
- SCHEMAT
z pompowni
Dn80 PE
RK80
Z80
istn. PCV90
NASUWKA 80
EW80
T 80/80
Z80
FW80
MMW90
istn. PCV90
WĘZEŁ NR. 1
- SCHEMAT
istn. PCV90
kl MMW90
EW80
Z80
kl
T 80/80
FW80
NASUWKA 80
RK80
Z80
istn. PCV90
Dn80 PE
do pompowni
proj. złącze kablowo – pomiarowe wykonuje PGE Dystrybucja
tłoczenie na sieć
ogrodzenie istniejące z płyt betonowych
projektowany fundament pod kontener
opaska chodn. 0.5m
zasilanie z sieci
DN90 PE
DN90 PE
odcinek istniejącego ogrodzenia przeznaczony do rozbiórki
projektowane utwardzenie terenu
w bud.
5632650.00
7484900.00
plac zabaw
RIVa
RIIIb
RIIIc
RIIIb
RIIIb
RIIIb
RIVa
RIVa
RIVa