


WÓD NADOSADOWYCH I PRZELEWOWYCH

RZEKA REJHANKA

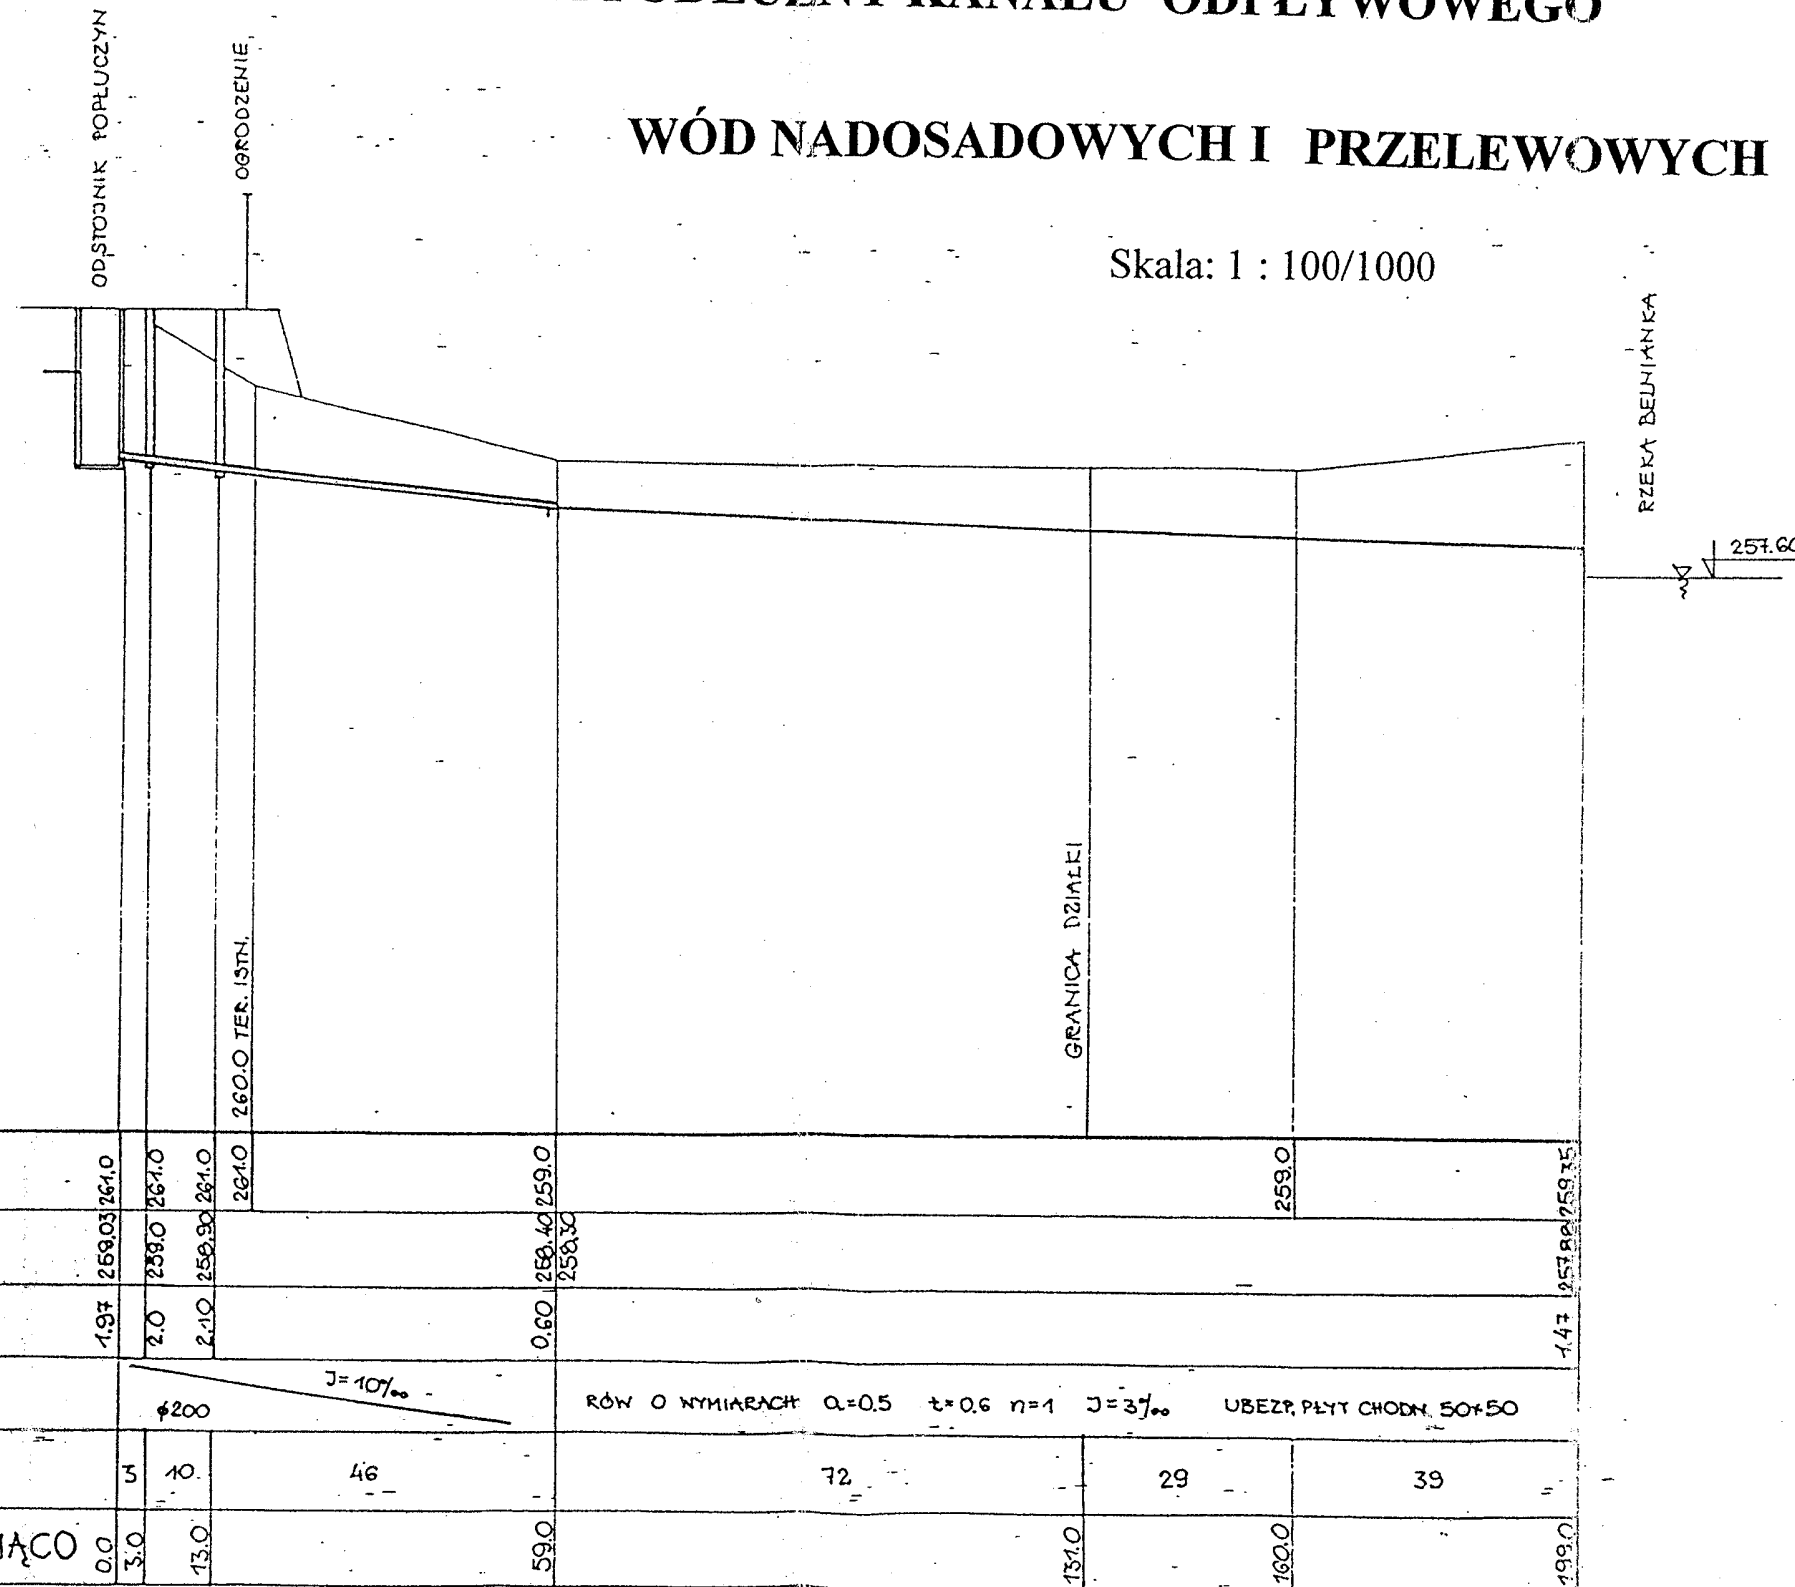

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
AL. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

PP = 250,00 mnp.m.							
RZĘDNE TERENU	261,0	261,0	261,0	261,0	259,0		
RZĘDNE DNA	259,03	259,0	259,0	259,0	259,0		
GŁĘBOKOŚCI	1,97	2,0	2,10	0,60			
SPADKI		$J = 10\%$		RÓW O WYMIARACH $a=0,5$ $t=0,6$ $n=1$ $J=3\%$			UBEZP. PŁYT CHODN. 50x50
ODLEGŁOŚCI	3	10	46	72	29	39	
ODLEGŁ. NARASTAJĄCO	0,0	3,0	13,0	59,0	131,0	160,0	

Nazwa rybniku:					Nr rybniku:	
PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU ODPLYWOWEGO WÓD NADOSADOWYCH I PRZEWLEWOWYCH					9	
Opis: na pobór wod podziemnych z ujęcia w Smykowie udatniania i magazyinowania wody, odwodnienia wód astowych, przelewowych i pobocznych dla wodociągu wiejskiego z ujęcia SMYKÓW					Skala: bez skali	
OPERAT WODNO PRAWNY					Stadium: PB	
Przebieg:	Stacja:	Nr ujęcia:	Plan:	Data:	Eksp: PROENCO ul. Worzeńska 30/10 25-312 Kielec	
mgr inż. D. SŁIZ	INSTAL.-INŻ.	KL. - 17890		03.2019 r.		
mgr inż. P. JAGIELŁO	INSTAL.-INŻ.	SWK/0067/POOS/11		03.2019 r.		
Sprawdz:						
mgr inż. P. STRĄK	INSTAL.-INŻ.	SWK/0247/PWAS/16		03.2019 r.		