


## skrzynka zasilająco-rozliczeniowa

Starostwo Powiatowe  
w Kielcach  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce

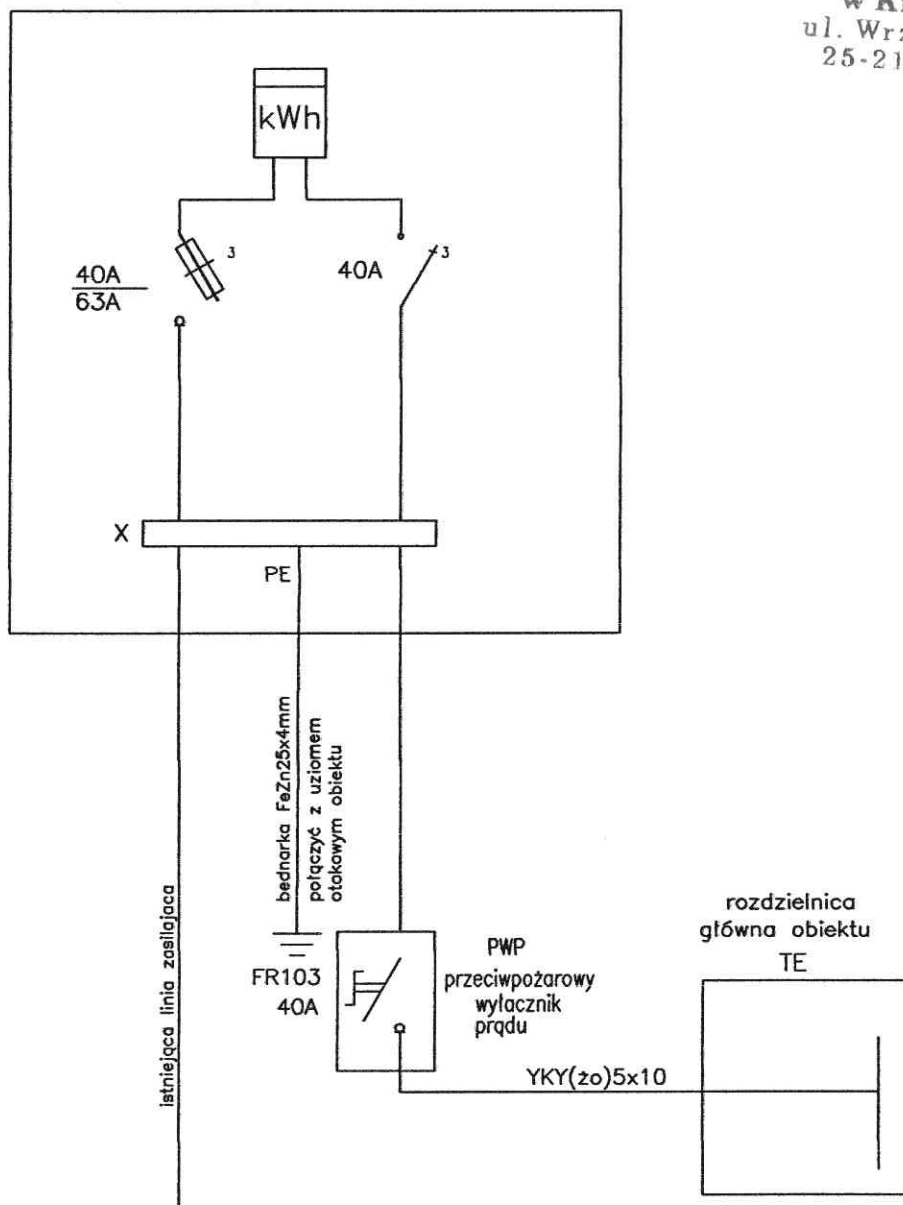

## UWAGA DO SKRZYŃKI

1. Licznik legalizowany, kl. 0,5, plombowany, 3x230/400V, 40A
2. Obudowa z tworzywa sztucznego, naścienna, stopień ochrony IP67.
3. Minimalny wymiar obudowy 800x800x300
3. Lokalizacja na słupie nN

projekt: <b>Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie dz ew. nr 511/2, woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce, miejscowość Smyków</b>	
inwestor: <b>Gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce</b>	BRANŻA: <b>INST. ELEKTRYCZNA</b>
	DATA: <b>04.2014</b>

TYTUŁ RYS. <b>SCHEMAT ZŁĄCZA ZASILAJĄCO-POMIAROWEGO</b>	
KIEROWNIK PROJEKTU: <b>mgr inż. Adam Rozwadowski upr. 34/78/KI</b>	SKALA: <b>1:1</b>
PROJEKTOWAŁ: <b>inż. Józef Bałaga uprawnienia: KL-210/89</b>	
SPRAWDZIŁ: <b>inż. Edmund Nowak uprawnienia: KL-182/89</b>	NR RYS. <b>E9</b>